

# M Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Interface NOVASOFT

VERSIONS 1.48

MyEasyOptic




## Manuel d'utilisation : Interface NOVASOFT

### **Prérequis :**

MyEasyLocalService 1.27 minimum


### **Paramétrages :**

Renseigner l'identifiant du magasin en PARAMETRES / INTERFACES / NOVASOFT

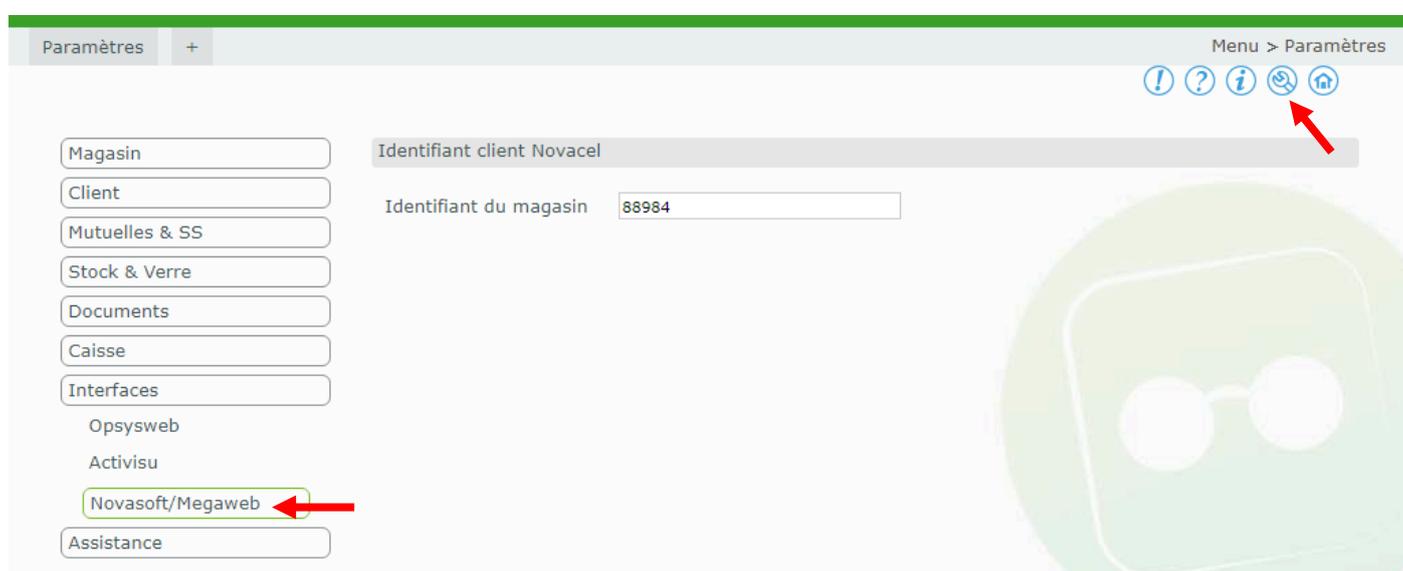

### **Utilisation :**

Sur le dossier sélectionner des verres NOVACEL (NOV) puis cliquer sur le bouton 

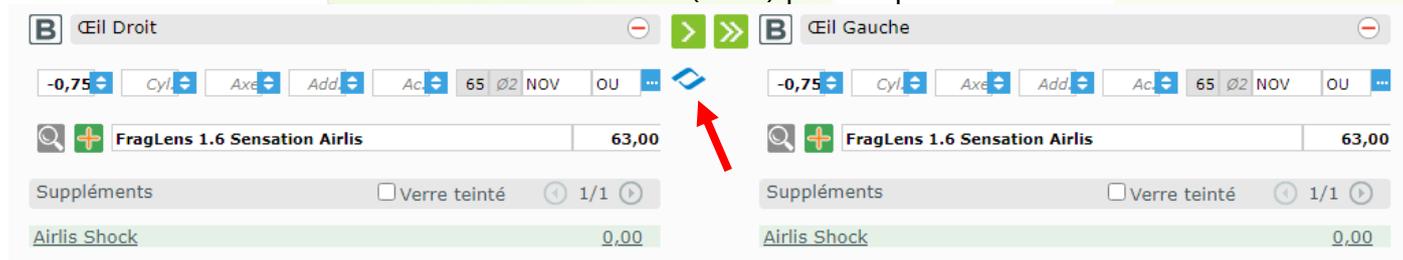

Le programme NOVASOFT s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur.

NOVASOFT 2

Etat: Saisie, Type: Verre, Période: 18/04/2020 - 11/06/2020

Bienvenue catalogues-edr@novaceloptical.com

Selection (0) Visualiser Dupliquer Modifier Calcul Vers saasat Panier Commander Supprimer

Id	Date	Ref Client	Ref Porteur	Produit	Prescription	Livré à	Etat
4810636	10/06/2020 16:09	2637	NOVASOFT Test	FragLens 1.6 Sensation Airiris;	-0.75 0.00 0 0.00 / -0.75 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4787470	04/06/2020 16:38	2		Perfect 1.6 Opalis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4787350	04/06/2020 16:22	2		Perfect 1.6 Polar Gris Diaplus;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4787313	04/06/2020 16:18	2		Perfect Superchromic 1.56 Gris Sellis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4787116	04/06/2020 15:54	2		IMS 1.5 Diaplus;	1.00 0.00 0 1.00 / 1.00 0.00 0 1.00	88984	Saisie
4787028	04/06/2020 15:42	2		Perfect 1.6 Diaplus;	2.00 0.00 0 0.00 / 2.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie incomplète
4788999	04/06/2020 15:36	2		IMS 1.5 Diaplus;	1.00 0.00 0 1.00 / 1.00 0.00 0 1.00	88984	Saisie
4786974	04/06/2020 15:32	2		Perfect 1.6 Opalis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4786577	04/06/2020 14:32	2644		Easy 1.5 Deg 0.75 Blue;	-0.50 0.00 0 0.00 / -0.50 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4786569	04/06/2020 14:29	2644		Akses Unif 1.6 HMC Stock;	-0.50 0.00 0 0.00 / -0.50 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4724074	04/06/2020 13:43	305		Inovis 1.67 Trans Brun Airiris;	1.00 0.50 0 1.00 / 1.00 0.50 0 1.00	88984	Saisie incomplète
4785781	04/06/2020 11:53	2637		Inovis 1.67 Trans Brun Airiris;	1.00 1.00 1 1.00 / 1.00 1.00 1 1.00	88984	Saisie
4782780	03/06/2020 17:18	2		Perfect 1.6 Opalis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4782742	03/06/2020 17:13	2		Perfect 1.6 Opalis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
4777500	03/06/2020 16:30	4		Perfect 1.6 Opalis;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie

Sélectionner et compléter le dossier.

Pour l'exemple, un précal va être ajouté.

NOVASOFT 2

Votre Ticket

Bienvenue catalogues-edr@novaceloptical.com

Prescription

Type de commande

Choix Produit

Coloration / Traitements / Suppléments

Tout  Antireflet  Durci  Coloration  Autre

Base bombée 00.00

Base plate

Décentrement nasal 00.00

**Droite**

Recherche... Ajouter →

Base Plate  
Base Speciale  
Bord Tranchant  
Décentrement  
Depolissage  
Equilibrage

**Gauche**

Recherche... ← Supprimer

Verre Calibre

Précédent Suivant

**PRESCRIPTION**

Ref Client: 2637  
Ref porteur: NOVASOFT Test

Droite	Gauche
-00.75	Sphère -00.75
+0.00	Cylindre +0.00
000	Axe 000
0.00	Addition 0.00
0.00	Prisme 0.00
000	Base du prisme 000

**TYPE DE COMMANDE**

Pré-calibrage à droite  
 Pré-calibrage à gauche

**CHOIX PRODUIT**

**Droite**

FragLens 1.6 Sensation Airiris  
Diamètre: 65

**Gauche**

FragLens 1.6 Sensation Airiris  
Diamètre: 65

**C / T / S :**

Pour compléter le calcul du précal une forme est nécessaire.  
Pour cela, charger/dessiner la forme de la monture.

**NOVASOFT 2** Bienvenue catalogues.edi@novaceptical.com

Votre Ticket

**PRESCRIPTION**  
 Ref Client: 2637  
 Ref porteur: NOVASOFT Test

Droite Gauche  
 -00.75 Sphère -00.75  
 +0.00 Cylindre +0.00  
 0.00 Axe 0.00  
 0.00 Addition 0.00  
 0.00 Prisme 0.00  
 0.00 Base du prisme 0.00

**TYPE DE COMMANDE**  
 Pré-calibrage à droite  
 Pré-calibrage à gauche

**CHOIX PRODUIT**  
**Droite**  
 FragLens 1.6 Sensation Airils  
 Diamètre: 65  
**Gauche**  
 FragLens 1.6 Sensation Airils  
 Diamètre: 65

**C / T / S :**

Prescription  
 Type de commande  
 Choix Produit  
 Coloration / Traitements / Suppléments

Tout  Antireflet  Durci  Coloration  Autre

Base bombée 00.00  
 Base plate  
 Décentrement nasal 00.00

Question  
 ? Voulez-vous charger ou dessiner une forme ?  
 Charger Dessiner

Précédent Suivant

**NOVASOFT 2** Bienvenue catalogues.edi@novaceptical.com

Mes acquisitions Mes formes Mes bibliothèques

Privée  
 Public

Recherche...

ADCL - APLUS

AFTER  
 EXESS  
 LADY PREMY  
 LES TRIPLES  
 MARITZA  
 MAUBOUSSIN  
 MAUBOUSSIN TITANIUM  
 PIWATOO  
 RIP CURL  
 SCHOTT  
 SEAWEST  
 WHISTLER HILLS

(44629) AF017 - 52 2017-01-05 14:51:10  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 51.94 36

(44634) AF018 - 51 2017-01-05 15:02:23  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 50.99 32.29


(44635) AF031 - 18 2017-01-05 15:04:19  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 49.03 34.26

(44631) AF032 - 51 2017-01-05 14:58:08  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 50.88 34.89

(44632) AF040 - 51 2017-01-05 14:59:27  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 50.5 34.15

(44636) AF045 - 50 2017-01-05 15:05:18  
 Type Cote A Cote B Sélectionner  
 Nylon 49.03 34.26

(44633) AF046 - 49 2017-01-05 15:00:49  
 (44630) AF047 - 52 2017-01-05 14:56:30

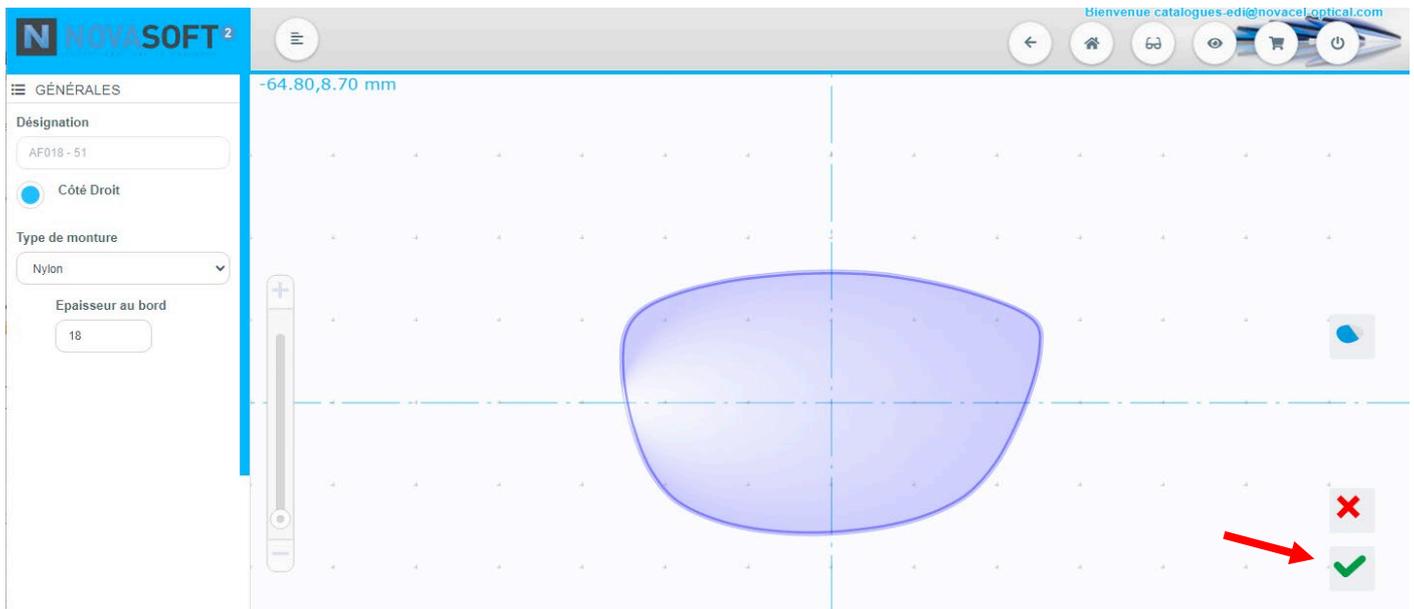

Compléter les écarts et hauteurs, puis cliquer sur « **Enregistrer** » :


### Côtes Monture

<b>Cote A</b>	<b>Cote B</b>	<b>Cote D</b>
<input type="text" value="50.99"/>	<input type="text" value="32.29"/>	<input type="text" value="30.00"/>

### Côtes Montage


<b><i>i</i> Droit</b>	<b>Gauche <i>i</i></b>
<b>Écart VL</b>	
<input type="text" value="30.00"/>	<input type="text" value="30.00"/>
<b>Hauteur VL</b>	
<input type="text" value="20.00"/>	<input type="text" value="20.00"/>
<b>Diamètre</b>	
<input type="text" value="70"/> ▼	<input type="text" value="70"/> ▼

Une fois enregistré sur NOVASOFT, de retour sur MyEasyOptic, répondre OK à la question :  
 « **Voulez-vous récupérer les modifications?** »

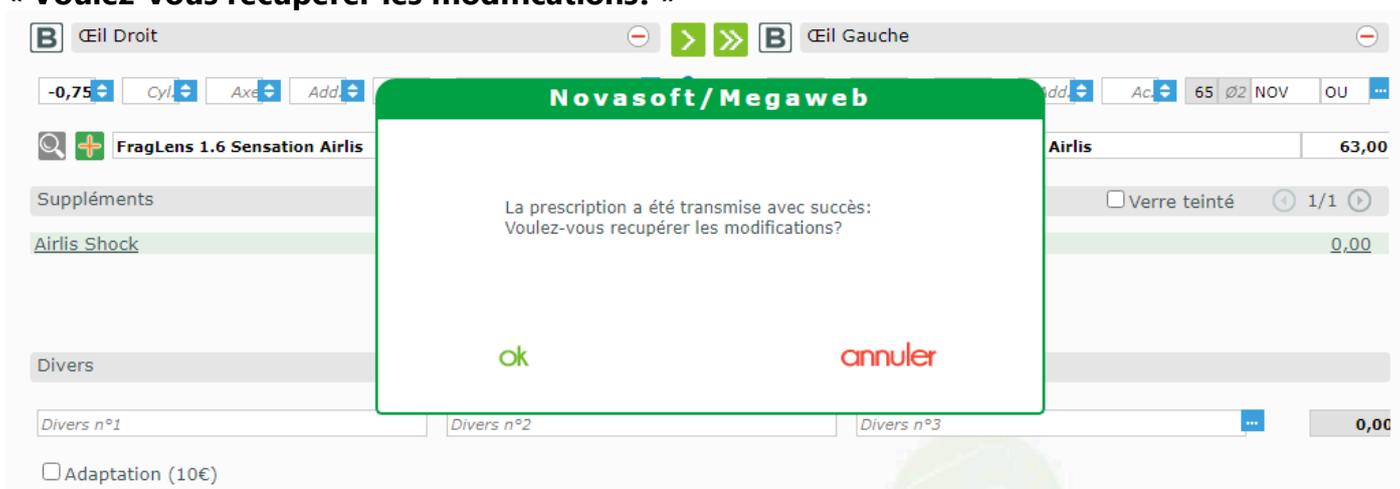

Le dossier a été complété avec le supplément précal

Les valeurs additionnelles sont disponibles en cliquant sur le bouton 

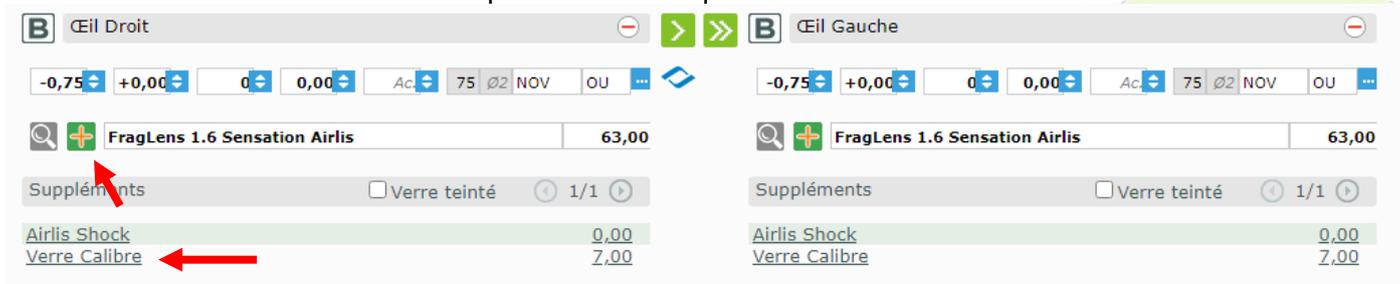

Puis sur le bouton  :



## Paramètres liés aux suppléments spéciaux

Décentrement	Personnalisé	Précalibrage	Prisme
Oeil droit		Oeil gauche	
Boxing A	50,99 mm	Boxing A	50,99 mm
Boxing B	32,29 mm	Boxing B	32,29 mm
Boxing E	mm	Boxing E	mm
Boxing D	30,00 mm	Boxing D	30,00 mm
Forme type	1	Forme type	1
Epaisseur mini au bord	1/10 mm	Epaisseur mini au bord	1/10 mm
Epaisseur au centre d'un précal	1/10 mm	Epaisseur au centre d'un précal	1/10 mm

ok annuler

### **NB : Avertissements pouvant apparaître à l'aller et/ou au retour de NOVASOFT:**

#### A l'envoi vers NOVASOFT:

Si le dossier est déjà facturé, l'envoi vers NOVASOFT sera effectué mais un avertissement indique qu'il n'y aura aucun retour vers MyEasyOptic.

## Information

Les informations retournées par NOVASOFT ne seront pas intégrées du fait d'une des causes suivantes :

- Votre dossier est facturé
- Votre dossier est commandé

Information avant envoi NOVASOFT

ok

Si le dossier contient une Demande de PEC, l'envoi vers NOVASOFT sera effectué mais un avertissement indique que, selon les modifications apportées dans NOVASOFT, les informations pourraient ne pas être réimportées au retour dans MyEasyOptic.

En effet, si dans NOVASOFT les produits sont amenés à être changés (matière, géométrie, verres, suppléments ...), ces modifications pourraient avoir un impact sur les prix, et donc sur le calcul du Tiers Payant et sa PEC.

Dans ce cas, ces changements ne seront pas reportés dans MyEasyOptic.

### Information

Des informations sont susceptibles de ne pas être intégrés au retour de NOVASOFT pour cause de présence d'une prise en charge.

ok

#### Au retour vers MyEasyOptic :

Si un supplément a été ajouté ou supprimé dans NOVASOFT, lors du retour dans MyEasyOptic les informations seront bien mises à jour, mais un message sera affiché demandant de revérifier le TP et la PEC.

### Information importante

Les suppléments ont changé. Veuillez contrôler le tiers payant et la prise en charge.

ok

Si le verre et la géométrie ont changé, et qu'un Tiers Payant/PEC était en cours, alors ce message va apparaître invitant à re-sélectionner les verres et refaire le calcul TP.

### Information importante

Les informations retournées par NOVASOFT n'ont pas pu être intégrées au dossier pour cause d'une différence trouvée entre les articles envoyés et reçus.

Veuillez resélectionner les verres et recalculer le tiers payant.

ok